


# 瀬谷公会堂照明 フロア回路図

搬入口

880 空調用通風孔(金属製) なるべく塞がないでください

照明分電盤

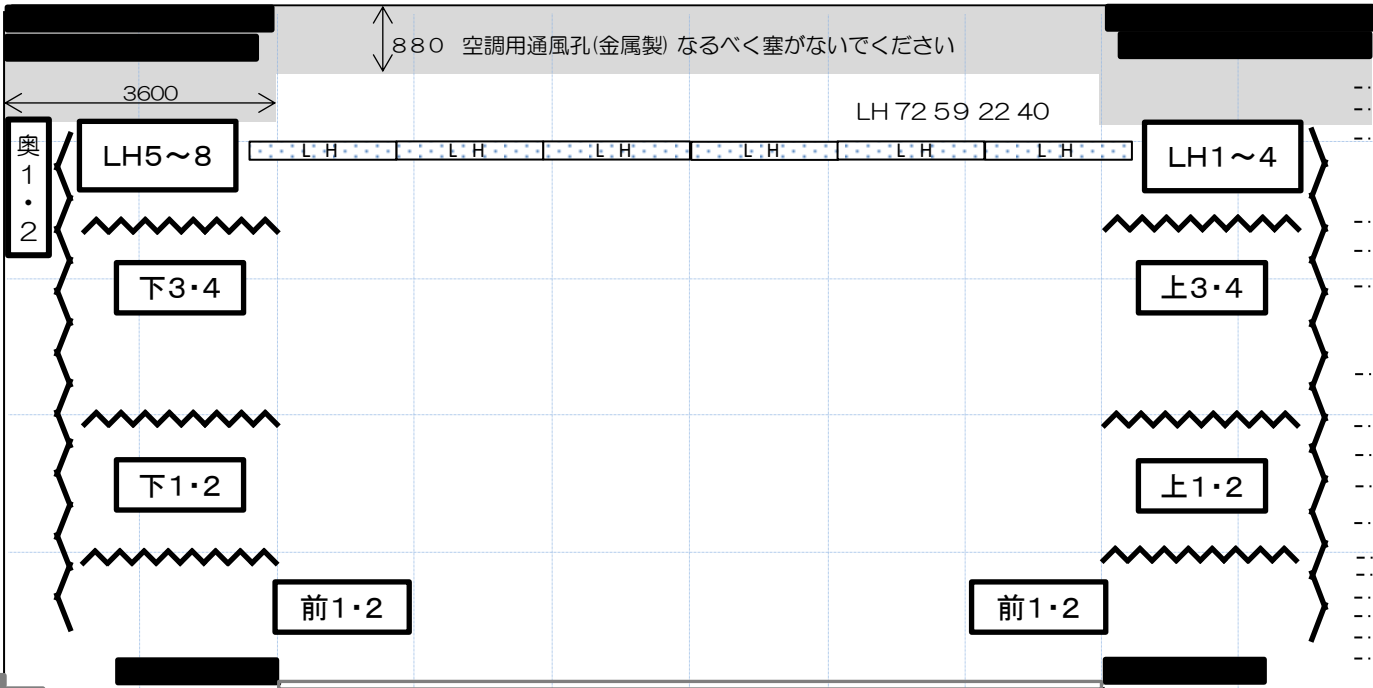

- ホリゾン幕
- 大黒幕
- バトン④
- UHL (文字幕④共吊) 袖幕③
- バトン③
- 2 SUS
- 天井反射板 (文字幕③)
- 中割幕
- バトン(スリッ共吊)
- バトン②
- 1 SUS
- 袖幕①
- ホルダー (文字幕①共吊)
- バトン①
- 暗転幕
- 引割緞帳
- 見切り幕

[照明用分電盤]  
 主幹：200AT  
 1φ3W 105/210V  
 50Hz40kVA  
 ・60A 直回路 4口  
 (60Aコードはありません)  
 ・DMX回線 IN x 1 / OUT x 1  
 ・カムロック / R. N. T. E

フロアコンセント ・C型/30A

DMX回線 ・客席後方/IN x 2  
 3F調光室 ・制御信号パッチ盤あり